




GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel.+370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100935**

Išduotas 2025 m. rugpjūčio 14 d.
(data)

Galioja iki 2028 m. rugpjūčio 13 d.
(data)

Išduotas UAB „Rockwool“, A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuvos Respublika.
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad priešgaisrinė dangą medinėms konstrukcijoms
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „Conlit 150“

(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) Rockwool Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkijos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka degumo klases, nustatytas pagal LST EN 13501-1:2019 standartą (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: Gaisrinių tyrimų centro PTS (Lietuvos Respublika)

bandymų ataskaita Nr. 20-14.2022.3 ir klasifikavimo ataskaita Nr. 20-16.2022.24, Gaisrinių tyrimų
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)


centro (Lietuvos Respublika) sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo

Nr. SI-18(12/25) ir Gaisrinių tyrimų centro AIS (Lietuvos Respublika) statybos produkto eksploatacinių
savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-20(12/25).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklu
GIĄŽ – 01.

Produktų tyrimų skyriaus vedėjas
atliekantis direktoriaus funkcijas

(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)

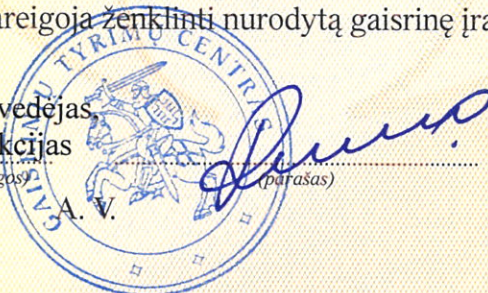

Artūr Raskov

(vardas ir pavardė)

Egz. Nr. 000637

GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel. (+370 5) 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES CERTIFIKATO Nr. GTC 100935 PRIEDAS

Išduotas: 2025-08-14

STATYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS:

„CONLIT 150“ tipo priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms (mineralinės vatos plokščių sistema).

CONLIT 150 SISTEMOS SUDEDAMOSIOS DALYS:

- a) Conlit 150 P mineralinės vatos plokštės – be išorinio padengimo;
- b) Tvirtinimo medžiagos – metaliniai medvaržčiai, varžtai arba viny.

PRODUKTO PANAUDOJIMO SRITIS:

- 1. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės skirtos medinių konstrukcijų degumui mažinti.
- 2. Medinių konstrukcijų storis turi būti ne mažesnis nei 9 mm, tankis ne mažesnis nei 338 kg/m^3 , degumo klasė ne žemesnė nei D-s2,d0 (pagal LST EN 13501-1).
- 3. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokščių storis turi būti ne mažesnis nei 20 mm.
- 4. Medinės konstrukcijos turi būti apsaugotos iš visų pusių.
- 5. „Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos plokštės prie medinių konstrukcijų tvirtinamos metalinėmis tvirtinimo priemonėmis, atstumas tarp tvirtinimo vietų ne daugiau nei 600 mm.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA PRODUKTAS:


Gaisro pobūdis		Dūmų susidarymas			Liepsnojančios lašeliai	
B	-	s	1	,	d	0

Degumo klasė: B-s1,d0

PRODUKTO TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

„Conlit 150P“ tipo mineralinės vatos tankis yra 165 kg/m^3 , organinių medžiagų kiekis $\leq 2,7\%$.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas



Vladas Praniauskas